



**BEREDSKABSPLAN
FOR
VISSENBJERG-BRED
VANDVÆRK**



Informationer til den overordnede beredskabsplan fra:

Vissenbjerg-Bred Vandværk
Glasvænget 26
5492 Vissenbjerg

Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret den. 31/03/2022

Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling eller ved væsentlige ændringer.



1. Indledning

Assens Kommune har udarbejdet en overordnet beredskabsplan som dækker alle vandværkerne i Assens Kommune i tilfælde af uheld. Beredskabsplanen er tilgængelig på kommunens hjemmeside www.assens.dk

Beredskabsplanen skal sikre, at der etableres det nødvendige beredskab, når der opstår en situation, som kræver en særlig indsats, som **ikke kan løses med de ressourcer (mandskab og materiel) vandforsyningen selv har til rådighed.**

Beredskabsplanen træder i kraft, når leveringen af vand svigter, eller hvis der opstår risiko for sundhedsfare.

Beredskabsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyning af rent drikkevand under akutte og ekstraordinære forhold.

Planen omhandler indsats ved forurening af ledningsnet, rentvandsbeholdere og på selve vandværket samt indsats ved større rørbrud eller nedbrud af vandværk.

Planen er udarbejdet iht. [Beredskabsloven](#) (lbk. nr. 137 af 1. marts 2004). Afsnit 7, 8 og 9 er fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 8 om [planlægning af beredskab for vandforsyninger](#)

Beredskabsplanen for vandforsyning er et supplement til Assens Kommunes [overordnede beredskabsplan](#).

Planen er gældende ved forsyningssvigt ved kommunens almene* private og kommunale vandværker.

* *almen* = anlæg som forsyner mere end 10 forbrugere



2. Kendskab til beredskabsplanen

Det er vigtigt, at alle i bestyrelsen har kendskab til beredskabsplanen. Alle skal derfor have tilgængelighed til beredskabsplanen enten via nettet eller som en udskrift.

Følgende har læst og opnået kendskab til beredskabsplanen:

1. Formand: Svend Erik Rasmussen
2. Værkpasser: Knud Erik Poulsen
3. Kasserer: Flemming Bøgelund
4. Næstformand: Peter Bak Christensen
5. Bestyrelsesmedlem: Hans Lohmann
6. Bestyrelsesmedlem: Thomas Herskind Olesen
7. Bestyrelsesmedlem: Mads Thomsen
8. Bestyrelsesmedlem: Mogens Nielsen

3. Alarmering:

Ved følgende hændelser:

- Flere forbruger klager over vandkvaliteten
- Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen
- Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed
- Hærværk eller indbrud på vandforsyningsens ejendom
- Trafikuheld med udslip af kemikalier
- Større brud på ledninger
- Kontrollen med vandkvaliteten påviser en forurening

skal vandværket altid give meddelelse til Miljø og Natur (6474 75 11) eller Falck (76 35 40 69).


Selv ved små driftsforstyrrelser eller overskridelser af krav til drikkevandskvaliteten, skal vandværket altid underrette kommunen, således at vi i samarbejde kan formidle de rigtige informationer til forbrugerne.

Har vandværket planlagt arbejde som kan give driftsforstyrrelser, bedes dette også meddelt til kommunen således at vi kan give borgerne/forbrugerne den rigtige besked.

I tilfælde af, at meldingen først går til kommunen eller miljøvagten (kontaktes via Falck) skal kommunen eller miljøvagten kontakte følgende fra vandværket:

Hændelse	Kontaktperson	Telefon nr.	Mobil tlf.:
Lækager	Svend Erik Rasmussen		40350875
Forurening	Svend Erik Rasmussen		40350875
Strømudfald	Svend Erik Rasmussen		40350875
Ledningsbrud	Svend Erik Rasmussen		40350875
Brand	Svend Erik Rasmussen		40350875
Sabotage	Svend Erik Rasmussen		40350875
Hærværk	Svend Erik Rasmussen		40350875

4. Alarmeringsplan

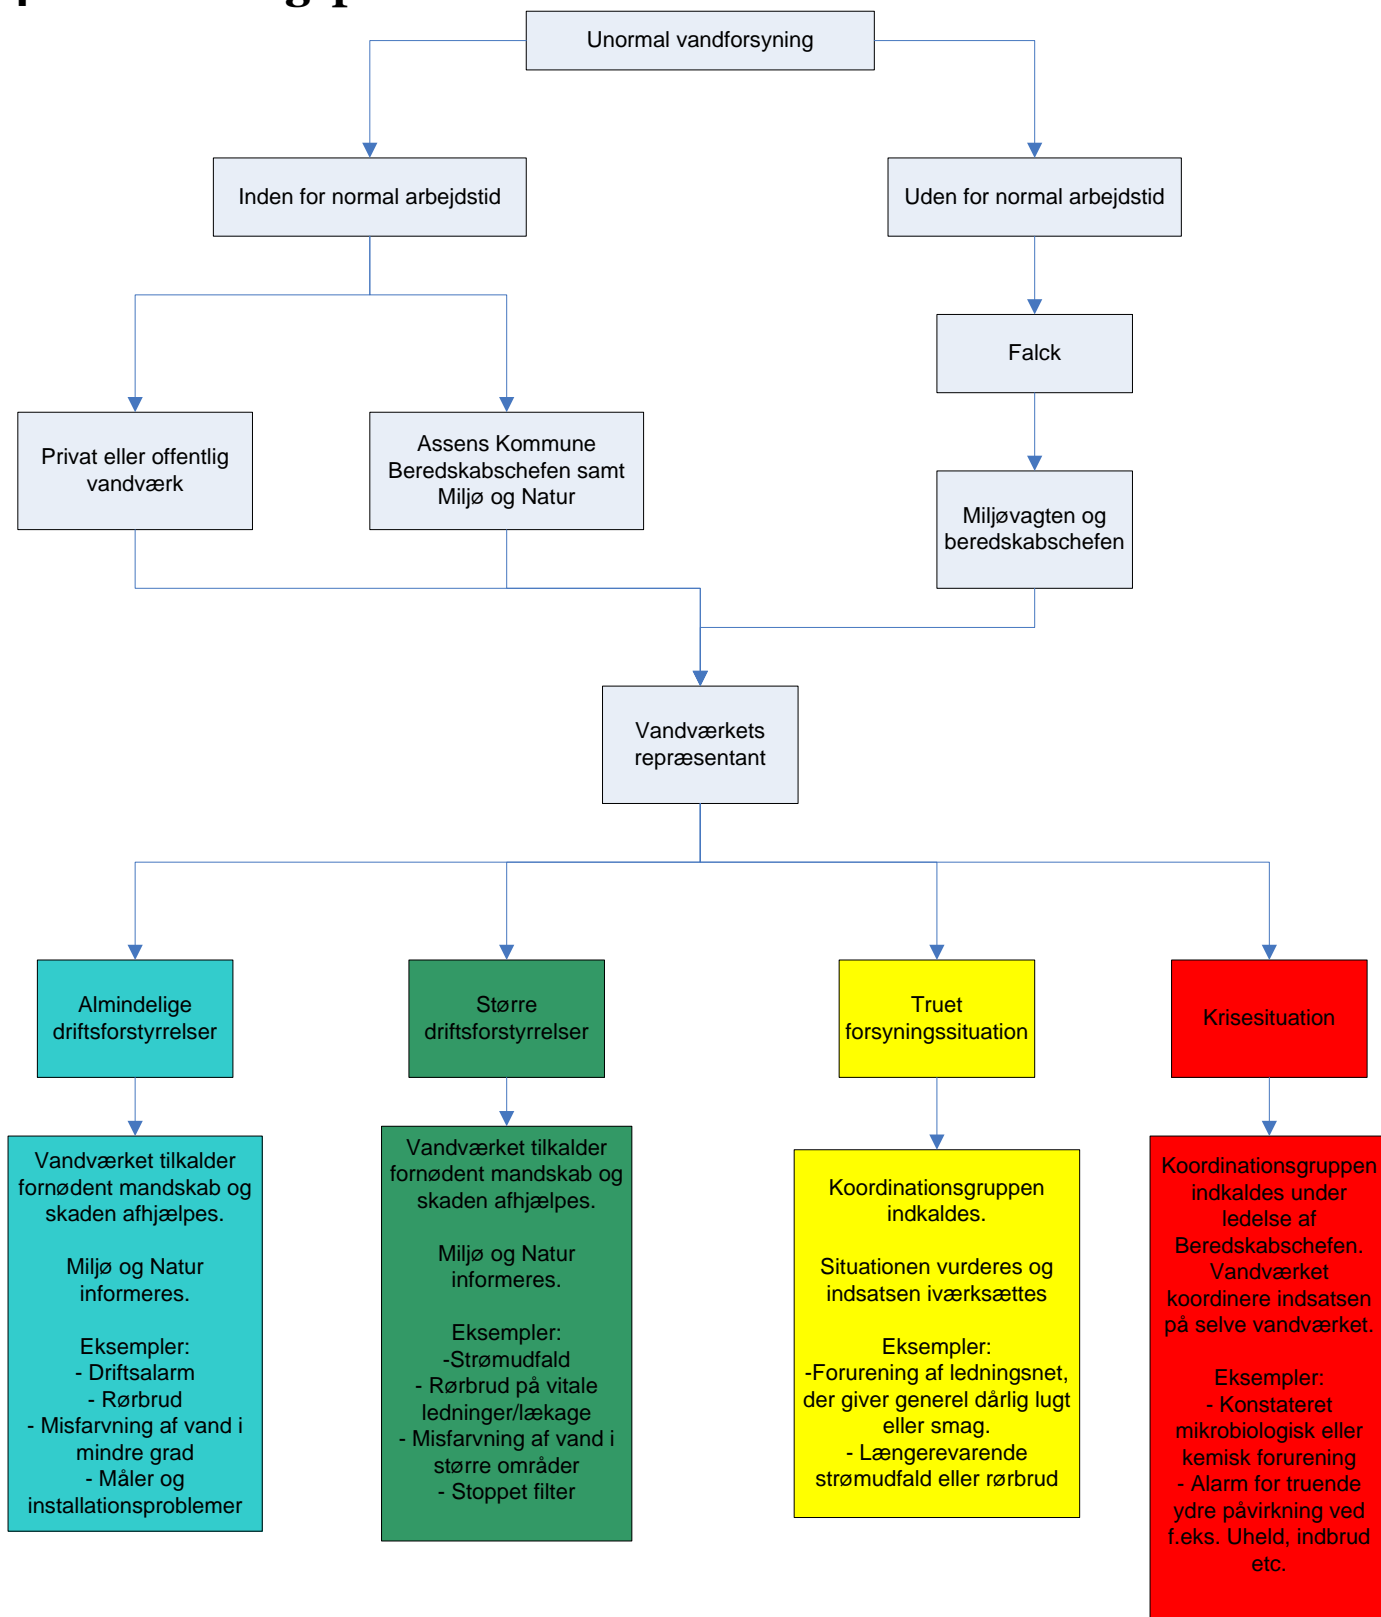

5. Organisering

Normal forsyningsituation:

Vandværket er ansvarlig for kvaliteten af drikkevandet og driften af vandværket.

Unormal forsyningsituation:

Ved nedenstående hændelser (truet forsyningsituation eller krisesituation) aktiveres kommunens koordinationsgruppe:

- Flere forbrugere klager over vandkvaliteten
- Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen
- Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed
- Hærværk eller indbrud på vandforsyningsens ejendom
- Trafikuheld med udslip af kemikalier
- Større brud på ledninger
- Kontrollen med vandkvaliteten påviser en forurening
- Længerevarende strømsvigt eller nedbrud af vandværk

Koordinationsgruppen

Koordinationsgruppen består af:

1. Beredskabschefen eller dennes stedfortræder
2. Miljø og Naturchef
3. Medarbejder fra team Jord og Vand
4. Embedslægen
5. Repræsentant for vandværket
6. Repræsentant fra kommunikationsafdelingen

Vandværkets repræsentant i koordinationsgruppen:

[Angiv hvem der er repræsentant i koordinationsgruppen]

Ansvarlig	Stedfortræder	Hændelse
Svend Erik Rasmussen	Peter Bak Christensen	Flere forbruger klager over vandkvaliteten
Svend Erik Rasmussen	Peter Bak Christensen	Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen
Svend Erik Rasmussen	Peter Bak Christensen	Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed
Svend Erik Rasmussen	Peter Bak Christensen	Hærværk eller indbrud på vandforsyningsens ejendom
Svend Erik Rasmussen	Peter Bak Christensen	Trafikuheld med udslip af kemikalier
Svend Erik Rasmussen	Peter Bak Christensen	Større brud på ledninger
Svend Erik Rasmussen	Peter Bak Christensen	Kontrollen med vandkvaliteten påviser en forurening
Svend Erik Rasmussen	Peter Bak Christensen	Længerevarende strømsvigt eller nedbrud af vandværk

Alle udgifter i forbindelse med Koordinationsgruppens arbejde samt udgifter til udstyr, entreprenørassistance, rådgiverassistance m.v. ved eventuelle afværgeforanstaltninger afholdes af vandværket.

6. Information

Intern information

Information af vandværkets personale og vandværksbestyrelse foretages af vandværksformanden eller dennes stedfortræder. Informationen omfatter koordinationsgruppens beslutninger, arbejdsmiljø og sikkerhed for vandværkets personale samt i hvilket omfang vandværket må/skal udtale sig til pressen

Ekstern information

Information til pressen, borgere og myndigheder herunder det politiske system varetages af koordinationsgruppen, som udpeger en bestemt person til at varetage dette.

Information udarbejdes løbende og ændres i takt med sagens udvikling, og bør være skriftlig og direkte til alle berørte forbrugere i form af husstandsomdelte løbesedler. Øvrige informationskanaler kan være lokalradio/TV, kommunens/vandværkets hjemmeside eller opslag lokalt.

Orientering bør iværksættes hurtigst muligt af koordinationsgruppen og vandværket.

Særligt følsomme forbrugere

Information af f.eks. plejehjem, storkøkkener, skoler, daginstitutioner, læger, virksomhedskantiner, hoteller, restauranter mv. berørt af krisesituationen varestages af koordinationsgruppen

7. Telefon

Intern	Telefon			Mail
	Telefon	Aften	Mobil	
Formand Svend Erik Rasmussen	40350875	40350875	40350875	SEWRasmussen@gmail.com
Kasserer Flemming Bøgelund	28564732	28564732	28564732	fb@vissenbjergvand.dk
Værkpasser Sprattenborg Smedie	22682031	64831149	22682031	Vvs@sprattenborg.dk
Næstformand Peter Bak Christensen	29905091	29905091	29509091	PeterBakChristensen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Mogens Nielsen	29647422	29647422	29647422	liljakirsten@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Hans Lohmann	60878022	60878022	60878022	hanslohmann@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem Thomas H Olesen	99552833	99552833	99552833	Olesen.thomas@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Mads Thomsen			51881951	post@vissenbjergauto.dk
VVS-mester	64831149	64431149	22682031	Vvs@sprattenborg.dk
El-installatør	64473590	64473590		post@eleksperten.dk
Entreprenør	64831364	20472363	20472364	Gravko@mail.tele.dk
Magtenbølle-Kelstrup vandværk (Jørgen Hansen) (Hans Peder Christiansen)	65967246		50918850 23639152	mkvand.dk hpc@skovsbyhuse.dk
Kådekilde-Orte Vandværk (Søren Mikkelsen)	64473565		23950000	SOJM@mail.dk
Laboratorium (Argolab)	78775453		20407478	
Rådgiver (Rambøll)	45986000			

Følsomme forbrugere:				
Australian Bodycare Continental	64471796			ch@australian-bodycare.com
Vissenbjerg Lægehus	64471077			5492vissenbjerg@gmail.com
Højfyns Tandpleje	64471220			kontakt@tandcenter.dk
Sognelokalerne	64471111			vissenbjerg.sogn@km.dk
Vissenbjerg Bageri	64471266			info@vissenbjergbageri.dk
Hallen	64461500			centerleder@vissenbjergghallerne.dk
Cafe Puls, Hallen	22191870			cafepuls@outlook.dk
Velas	70159900			kontakt@velas.dk
Pizza La Prima	64473303			
Pizza Capri	64472760			
Bethesda	40358994			bethesdasamlingshus@gmail.com
Børnehaven Skovbrynet	64476590			skovbrynet@assens.dk
Bred Borger og Kulturhus	21178521			bredkulturhus@hotmail.com
Vissenbjerg Skole	64747940			vissenbjergskole@assens.dk
OUH-Dialysepatienter	65412439	Bagvagt	65413658	

Ekstern	Telefon			Mail
	Dag	Aften	Mobil	
Beredskabschef Lars Evald Jensen	64 74 72 36		24 86 20 40	lejen@assens.dk
Embedslægen	72 22 79 50	70 22 02 69		syd@sst.dk
Alarmcentral	1-1-2	1-1-2	1-1-2	
Politi	1-1-4	1-1-4	1-1-4	
Kommunens drikkevandsmedarbejder	64 74 68 43 (Lisbeth Hoberg Refstrup)			lishr@assens.dk
Kommunens kommunikationsafdeling	6474 73 77 (Rikke Storm)			risto@assens.dk
Miljø og Naturchef Annette Bæk	64 74 72 93		40 11 76 34	annba@assens.dk
Falck	76 35 40 63	76 35 40 63	76 35 40 63	
DR p4 Fyn	63 15 77 00			
Fyns Stiftstidende	63 15 60 00 63 15 11 21			
TV 2 Fyn	62 20 18 48			
DR København	35 20 30 40			
Odense Universitetshospital	66 11 33 33			
Vagtlæge		70 11 07 07		
Beredskabsstyrelsen Syddjylland	73 52 74 00			



8. Nødforsyning

Nødvandsforsyning:

Ved forurening skal berørte dele af ledningsnettet og beholdere tages ud af drift eller renses før nødvandsforsyning etableres.

Der er etableret nødvandsforbindelse til **Kelstrup Magtenbølle og Kådekilde Orte**

Ved intakt ledningsnet:

Vandværket kan nødvandforsynes fra **Kelstrup Magtenbølle og Kådekilde Orte** eller ved hjælp af **tankvogne fra Assens Kommune**

1. Kontakt Kelstrup Magtenbølle eller Kådekilde Orte vandværk, der er udset til at levere vand, der åbnes op for nødvandsforbindelsen
2. (Tankvogn fremskaffes)
3. Forbrugere orienteres

Ved defekt ledningsnet:

Nødforsyning foretages med tankvogne

1. Kontakt det vandværk som er udset til at leverer vand
2. Tankvogne fremskaffes fra Falck eller Beredskabskorpset
3. Rene dunke søges fremskaffet
4. Forbrugerne orienteres

Udlevering af vand etableres på følgende steder:


1. Sted Vissenbjerg-Bred Vandværk, Glasvænget 16, Vissenbjerg
2. Sted Bred
3. Sted Koelbjerg
4. Sted Rold
5. Sted Vissenbjerg

OBS: Særlig forsyning til landbrug med dyrehold

Nødstrømsforsyning:

Vandværket har egen nødgenerator

9. Oversigt over veje og ejendomme som vandværket forsyner

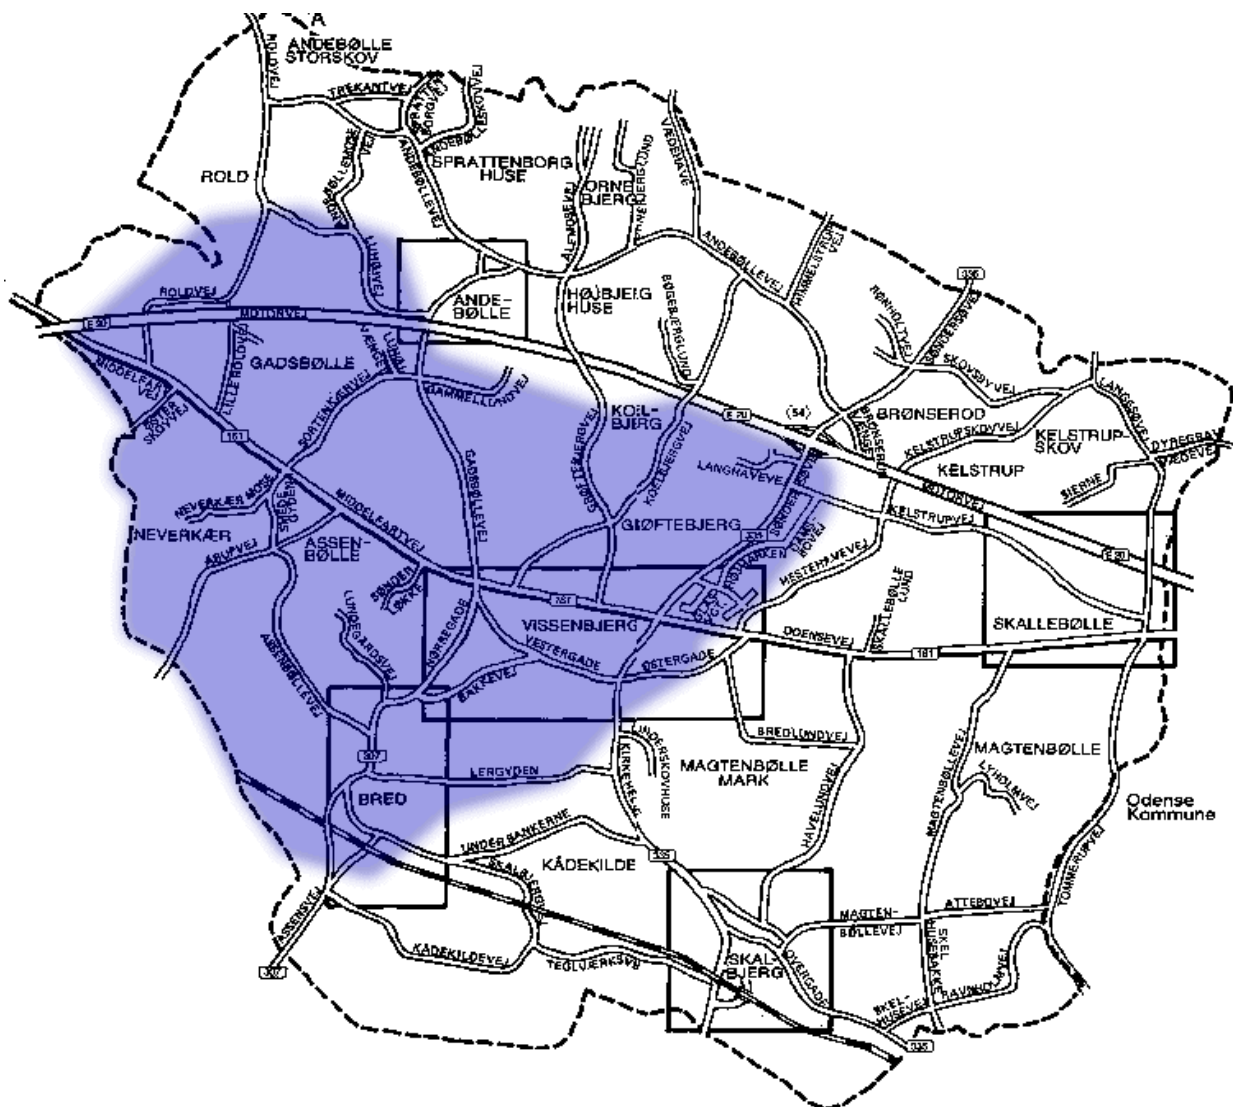

Figur 9-1: Oversigts kort over Vissenbjerg-Bred Vandværks forsyningsområde(markeret med blå).